



**СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР
ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ**

Информационный обзор

**«Единая энергетическая система России:
промежуточные итоги»**

(оперативные данные)

Январь 2012 года



Москва

Оглавление

1.	Производство и потребление электрической энергии ЕЭС России за месяц и с начала года нарастающим итогом	3
2.	Режим работы основных ГЭС и каскадов ГЭС ЕЭС России за январь 2012 года ...	9
3.	Оперативные данные о работе ЕЭС за месяц	9
3.1.	Частота электрического тока	9
3.2.	Максимум потребляемой мощности в сравнении с аналогичным периодом прошлого года	10
4.	Установленная мощность электростанций на 01.02.2012 г	12
5.	Планирование и выполнение ремонтов в отчетном месяце	13
5.1.	Основного энергетического оборудования	13
5.2.	Сетевого оборудования (ЛЭП 220 кВ и выше)	14
6.	Готовность генерирующего оборудования к выработке электроэнергии за месяц	13
6.1.	Участие в общем первичном регулировании частоты электрического тока (ОПРЧ)	15
6.2.	Предоставление диапазона регулирования реактивной мощности.	15
6.3.	Участие ГЭС в автоматическом и оперативном вторичном регулировании частоты электрического тока и перетоков активной мощности (АВРЧМ). ...	15
6.4.	Способность генерирующего оборудования к выработке электроэнергии.	15
7.	Соблюдения объемов и сроков ремонтов электросетевого хозяйства, подлежащих мониторингу, в январе 2012 г.	16
8.	Информация о технологических резервах мощности по производству электрической энергии за месяц	17
9.	Параметры расчетной модели оптового рынка электроэнергии за месяц	18
10.	Информация за месяц о суммарных величинах резервов мощностей по производству электрической энергии в первой синхронной зоне ЕЭС России, учтенных в соответствии с правилами оптового рынка при выборе состава генерирующего оборудования	18
11.	Функционирование балансирующего рынка за месяц	18
11.1.	Ценовые показатели балансирующего рынка	17
11.2.	Предварительные объемы отклонений по внешней инициативе	17

1. Производство и потребление электрической энергии ЕЭС России за месяц и с начала года нарастающим итогом

В январе 2012 года производство электроэнергии электростанциями ЕЭС России составило 99,4 млрд. кВт·ч.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 65,0 млрд. кВт·ч. Выработка ГЭС за тот же период составила 12,1 млрд. кВт·ч, выработка АЭС – 16,7 млрд. кВт·ч, выработка электростанций, являющихся частью технологических комплексов промышленных предприятий и предназначенных в основном для снабжения их электроэнергией (электростанций промышленных предприятий) – 5,5 млрд. кВт·ч.

Выработка и потребление электроэнергии в целом по ЕЭС России и ОЭС за январь 2012 года приведены в таблицах.

Выработка электроэнергии

ОЭС	Выработка электроэнергии в отчетном месяце, млн кВт·ч	В % к соответств. месяцу 2011 г.	Выработка электроэнергии с начала года, млн кВт·ч	В % за период с начала года к соответств. периоду 2011 г.
ЕЭС России	99 362,6	100,3	99 362,6	100,3
ОЭС Центра	23 627,1	101,5	23 627,1	101,5
ОЭС Средней Волги	10 205,1	97,7	10 205,1	97,7
ОЭС Урала	24 382,6	102,2	24 382,6	102,2
ОЭС Северо-Запада	10 074,5	96,0	10 074,5	96,0
ОЭС Юга	7 355,7	101,2	7 355,7	101,2
ОЭС Сибири	20 066,0	98,6	20 066,0	98,6
ОЭС Востока	3 651,6	107,6	3 651,6	107,6

Потребление электроэнергии

ОЭС	Потребление электроэнергии в отчетном месяце, млн кВт·ч	В % к соответств. месяцу 2011 г.	Потребление электроэнергии с начала года, млн кВт·ч	В % за период с начала года к соответств. периоду 2011 г.
ЕЭС России	97 566,2	100,1	97 566,2	100,1
ОЭС Центра	21 642,1	100,4	21 642,1	100,4
ОЭС Средней Волги	10 339,7	101,9	10 339,7	101,9
ОЭС Урала	24 037,5	100,0	24 037,5	100,0
ОЭС Северо-Запада	8 972,7	98,0	8 972,7	98,0
ОЭС Юга	8 466,5	103,3	8 466,5	103,3
ОЭС Сибири	20 671,9	98,0	20 671,9	98,0
ОЭС Востока	3 435,8	104,9	3 435,8	104,9

Оперативные данные по выработке электроэнергии по субъектам Российской Федерации в январе 2012 года представлены в таблице.



Выработка электроэнергии по субъектам Российской Федерации

Объединенные энергосистемы, субъекты РФ	Выработка электроэнергии в отчетном месяце, млн кВт·ч	В % к соответств. месяцу 2011 г.	Выработка электроэнергии с начала года, млн кВт·ч	В % за период с начала года к соответств. периоду 2011 г.
ЕЭС РОССИИ	99 362,6	100,3	99 362,6	100,3
ОЭС ЦЕНТРА	23 627,1	101,5	23 627,1	101,5
Белгородская область	112,2	122,9	112,2	122,9
Брянская область	9,6	48,4	9,6	48,4
Владимирская область	237,2	90,1	237,2	90,1
Вологодская область	644,2	94,9	644,2	94,9
Воронежская область	1 472,0	207,7	1 472,0	207,7
Ивановская область	278,2	116,8	278,2	116,8
Калужская область	14,5	78,8	14,5	78,8
Костромская область	1 526,4	105,2	1 526,4	105,2
Курская область	3 092,1	104,1	3 092,1	104,1
Липецкая область	481,4	101,9	481,4	101,9
Москва и Московская область	8 081,2	89,0	8 081,2	89,0
Орловская область	137,3	97,0	137,3	97,0
Рязанская область	932,6	90,0	932,6	90,0
Смоленская область	2 394,3	128,9	2 394,3	128,9
Тамбовская область	174,8	103,3	174,8	103,3
Тверская область	2 855,1	95,6	2 855,1	95,6
Тульская область	741,1	112,6	741,1	112,6
Ярославская область	442,9	103,8	442,9	103,8
ОЭС СРЕДНЕЙ ВОЛГИ	10 205,1	97,7	10 205,1	97,7
Республика Марий-Эл	124,3	90,5	124,3	90,5
Республика Мордовия	193,2	95,7	193,2	95,7
Нижегородская область	942,8	91,3	942,8	91,3
Пензенская область	163,4	82,7	163,4	82,7
Самарская область	2 106,9	98,8	2 106,9	98,8
Саратовская область	3 469,3	100,2	3 469,3	100,2
Республика Татарстан	2 290,3	98,1	2 290,3	98,1
Ульяновская область	394,0	94,7	394,0	94,7
Чувашская республика	520,9	97,0	520,9	97,0
ОЭС УРАЛА	24 382,6	102,2	24 382,6	102,2
Республика Башкортостан	2 393,2	94,8	2 393,2	94,8
Кировская область	480,9	96,5	480,9	96,5
Курганская область	242,9	101,9	242,9	101,9
Оренбургская область	1 661,7	93,4	1 661,7	93,4
Пермский край	3 116,5	112,2	3 116,5	112,2
Свердловская область	4 922,3	99,3	4 922,3	99,3
Тюменская область, Ханты-Мансийский АО - Югра и Ямало-Ненецкий АО	8 879,2	104,9	8 879,2	104,9
Удмуртская республика	325,5	95,6	325,5	95,6
Челябинская область	2 360,4	103,2	2 360,4	103,2
ОЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА	10 074,5	96,0	10 074,5	96,0
Архангельской области и Ненецкого АО	653,1	95,4	653,1	95,4
Калининградская область	624,3	127,6	624,3	127,6
Республика Карелия	407,7	117,4	407,7	117,4
Республика Коми	914,7	99,1	914,7	99,1
Мурманская область	1 686,4	97,0	1 686,4	97,0

Объединенные энергосистемы, субъекты РФ	Выработка электроэнергии в отчетном месяце, млн кВт·ч	В % к соответств. месяцу 2011 г.	Выработка электроэнергии с начала года, млн кВт·ч	В % за период с начала года к соответств. периоду 2011 г.
Новгородская область	72,2	106,4	72,2	106,4
Псковская область	129,0	83,0	129,0	83,0
Санкт-Петербург и Ленинградская область	5 587,1	91,8	5 587,1	91,8
ОЭС ЮГА	7 355,7	101,2	7 355,7	101,2
Астраханская область	317,4	126,3	317,4	126,3
Волгоградская область	1 512,6	105,9	1 512,6	105,9
Республика Дагестан	345,6	98,5	345,6	98,5
Республика Ингушетия	0,0	0,0	0,0	0,0
Кабардино-Балкарская Республика	15,0	88,0	15,0	88,0
Республика Калмыкия	0,0	0,0	0,0	0,0
Карачаево-Черкесская Республика	1,3	0,0	1,3	0,0
Краснодарский край и Республика Адыгея	538,2	91,4	538,2	91,4
Ростовская область	2 672,0	94,5	2 672,0	94,5
Республика Северная Осетия-Алания	10,9	66,2	10,9	66,2
Ставропольский край	1 942,7	108,5	1 942,7	108,5
Чеченская республика	0,0	0,0	0,0	0,0
ОЭС СИБИРИ	20 066,0	98,6	20 066,0	98,6
Алтайский край и Республика Алтай	812,0	105,5	812,0	105,5
Республика Бурятия	520,5	103,2	520,5	103,2
Забайкальский край	715,5	95,8	715,5	95,8
Иркутская область	5 944,9	96,5	5 944,9	96,5
Кемеровская область	2 669,2	100,9	2 669,2	100,9
Красноярский край (без НТЭК) (*)	4 628,6	96,5	4 628,6	96,5
Новосибирская область	1 439,9	95,9	1 439,9	95,9
Омская область	838,3	106,5	838,3	106,5
Томская область	583,6	96,4	583,6	96,4
Республика Тыва	6,6	93,4	6,6	93,4
Республика Хакассия	1 906,9	104,4	1 906,9	104,4
ОЭС ВОСТОКА	3 651,6	107,6	3 651,6	107,6
Амурская область	1 134,1	89,5	1 134,1	89,5
Приморский край	1 176,9	110,3	1 176,9	110,3
Хабаровский край (**)	995,2	110,6	995,2	110,6
Южно-Якутский энергорайон	345,4	109,0	345,4	109,0

(*) – Без учета выработки электроэнергии Норильско-Таймырского энергоузла;

(**) – Без учета выработки электроэнергии Николаевского энергорайона.

Оперативные данные по потреблению электроэнергии по субъектам Российской Федерации в январе 2012 года представлены в таблице.

Потребление электроэнергии по субъектам Российской Федерации

Объединенные энергосистемы, субъекты РФ	Потребление электроэнергии в отчетном месяце, млн кВт·ч	В % к соответств. месяцу 2011 г.	Потребление электроэнергии с начала года, млн кВт·ч	В % за период с начала года к соответств. периоду 2011 г.
ЕЭС РОССИИ	97 566,2	100,1	97 566,2	100,1
ОЭС ЦЕНТРА	21 642,1	100,4	21 642,1	100,4
Белгородская область	1 334,5	102,8	1 334,5	102,8
Брянская область	412,4	101,4	412,4	101,4
Владимирская область	656,2	95,7	656,2	95,7
Вологодская область	1 220,3	94,0	1 220,3	94,0
Воронежская область	1 004,6	105,0	1 004,6	105,0
Ивановская область	368,4	99,1	368,4	99,1
Калужская область	528,5	107,9	528,5	107,9
Костромская область	366,5	97,1	366,5	97,1
Курская область	765,6	100,0	765,6	100,0
Липецкая область	1 082,5	110,2	1 082,5	110,2
Москва и Московская область	9 537,9	99,7	9 537,9	99,7
Орловская область	264,3	100,8	264,3	100,8
Рязанская область	602,8	100,3	602,8	100,3
Смоленская область	606,4	101,1	606,4	101,1
Тамбовская область	357,0	104,2	357,0	104,2
Тверская область	787,5	102,1	787,5	102,1
Тульская область	953,6	96,9	953,6	96,9
Ярославская область	793,1	99,1	793,1	99,1
ОЭС СРЕДНЕЙ ВОЛГИ	10 339,7	101,9	10 339,7	101,9
Республика Марий-Эл	346,2	113,9	346,2	113,9
Республика Мордовия	321,2	105,3	321,2	105,3
Нижегородская область	2 182,1	102,8	2 182,1	102,8
Пензенская область	450,5	103,1	450,5	103,1
Самарская область	2 229,9	99,2	2 229,9	99,2
Саратовская область	1 271,2	101,1	1 271,2	101,1
Республика Татарстан	2 430,3	102,2	2 430,3	102,2
Ульяновская область	590,5	102,5	590,5	102,5
Чувашская республика	517,8	100,6	517,8	100,6
ОЭС УРАЛА	24 037,5	100,0	24 037,5	100,0
Республика Башкортостан	2 416,9	101,6	2 416,9	101,6
Кировская область	720,4	98,1	720,4	98,1
Курганская область	467,0	101,1	467,0	101,1
Оренбургская область	1 555,4	101,0	1 555,4	101,0
Пермский край	2 254,6	100,8	2 254,6	100,8
Свердловская область	4 307,4	100,3	4 307,4	100,3
Тюменская область, Ханты-Мансийский АО - Югра и Ямало-Ненецкий АО	7 983,0	99,7	7 983,0	99,7
Удмуртская республика	882,5	101,9	882,5	101,9
Челябинская область	3 450,3	98,0	3 450,3	98,0
ОЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА	8 972,7	98,0	8 972,7	98,0
Архангельской области и Ненецкого АО	744,4	95,5	744,4	95,5
Калининградская область	427,4	99,5	427,4	99,5
Республика Карелия	820,1	94,9	820,1	94,9
Республика Коми	843,4	99,1	843,4	99,1
Мурманская область	1 295,2	98,6	1 295,2	98,6




Объединенные энергосистемы, субъекты РФ	Потребление электроэнергии в отчетном месяце, млн кВт·ч	В % к соответств. месяцу 2011 г.	Потребление электроэнергии с начала года, млн кВт·ч	В % за период с начала года к соответств. периоду 2011 г.
Новгородская область	413,6	100,6	413,6	100,6
Псковская область	210,7	97,9	210,7	97,9
Санкт-Петербург и Ленинградская область	4 217,9	98,2	4 217,9	98,2
ОЭС ЮГА	8 466,5	103,3	8 466,5	103,3
Астраханская область	437,6	104,0	437,6	104,0
Волгоградская область	1 802,2	100,1	1 802,2	100,1
Республика Дагестан	637,0	106,1	637,0	106,1
Республика Ингушетия	69,4	109,7	69,4	109,7
Кабардино-Балкарская Республика	157,6	100,9	157,6	100,9
Республика Калмыкия	49,6	101,9	49,6	101,9
Карачаево-Черкесская Республика	125,1	100,3	125,1	100,3
Краснодарский край и Республика Адыгея	2 143,4	107,1	2 143,4	107,1
Ростовская область	1 682,3	101,8	1 682,3	101,8
Республика Северная Осетия-Алания	238,5	106,6	238,5	106,6
Ставропольский край	869,7	100,7	869,7	100,7
Чеченская республика	254,1	105,1	254,1	105,1
ОЭС СИБИРИ	20 671,9	98,0	20 671,9	98,0
Алтайский край и Республика Алтай	1 152,9	97,0	1 152,9	97,0
Республика Бурятия	601,1	97,4	601,1	97,4
Забайкальский край	830,3	105,8	830,3	105,8
Иркутская область	5 361,7	97,8	5 361,7	97,8
Кемеровская область	3 231,8	98,4	3 231,8	98,4
Красноярский край (без НТЭК) (*)	4 264,7	97,0	4 264,7	97,0
Новосибирская область	1 561,1	98,6	1 561,1	98,6
Омская область	1 104,6	99,4	1 104,6	99,4
Томская область	891,3	98,2	891,3	98,2
Республика Тыва	89,6	98,5	89,6	98,5
Республика Хакассия	1 582,8	96,5	1 582,8	96,5
ОЭС ВОСТОКА	3 435,8	104,9	3 435,8	104,9
Амурская область	836,6	107,7	836,6	107,7
Приморский край	1 412,4	103,6	1 412,4	103,6
Хабаровский край (**)	1 016,6	103,3	1 016,6	103,3
Южно-Якутский энергорайон	170,2	112,2	170,2	112,2

(*) – Без учета потребления электроэнергии Норильско-Таймырского энергоузла;

(**) – Без учета потребления электроэнергии Николаевского энергорайона.

На рисунке представлена динамика изменения относительной величины потребления электроэнергии в январе 2012 года в сравнении с аналогичным периодом 2011 года и динамика отклонения среднедекадной температуры наружного воздуха от ее значения в аналогичный период 2011 года по ЕЭС России и ОЭС.

Динамика изменения относительной величины потребления электроэнергии и среднедекадной температуры наружного воздуха в январе 2012 года в сравнении с аналогичным периодом 2011 года.

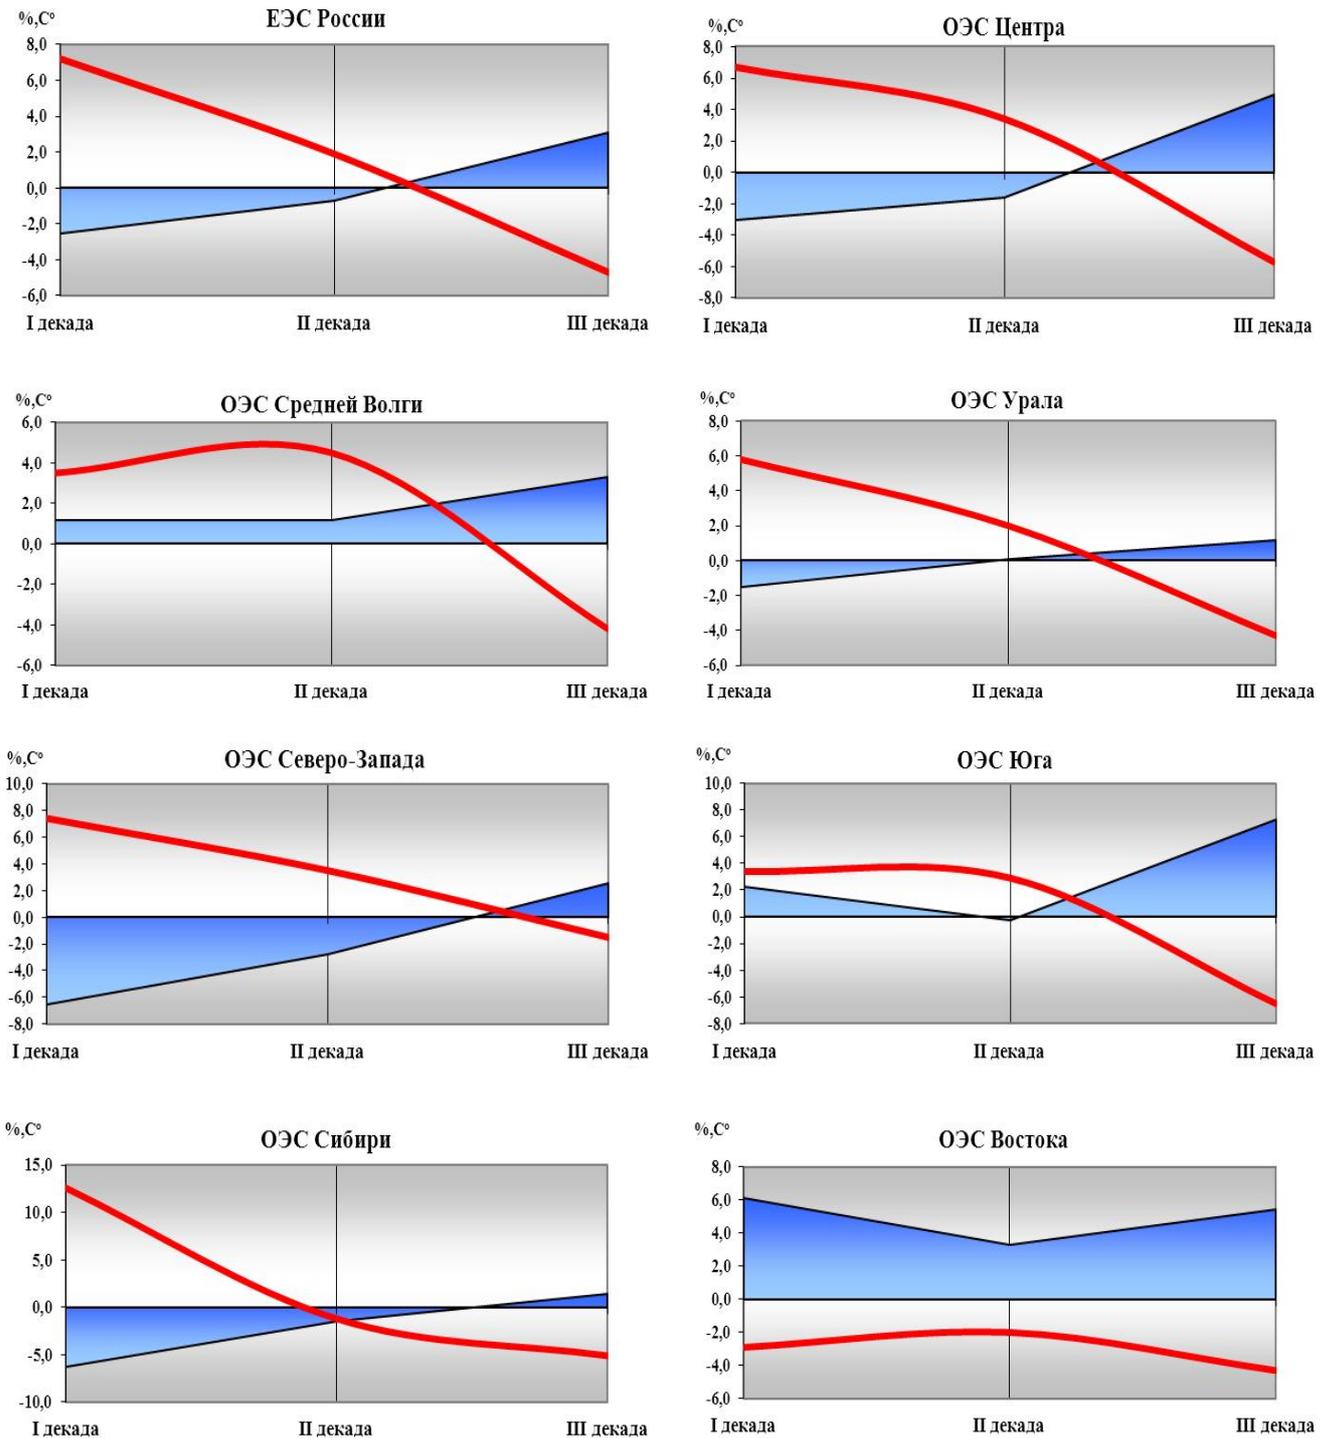

— отклонение среднедекадной температуры наружного воздуха в январе 2012 года (С°) от аналогичного периода 2011 года;
 — относительная величина изменения потребления электроэнергии в январе 2012 года (%) от аналогичного периода 2011 года.

2. Режим работы основных ГЭС и каскадов ГЭС ЕЭС России за январь 2012 года

Сводные гидрологические показатели основных каскадов и водохранилищ представлены в таблице.

Гидрологические показатели основных каскадов и водохранилищ

Каскад, водохранилище	Полезная емкость						Приток к среднемноголетнему
	Факт 01.01.12	Факт 01.02.12	Δ факт 01.02.12 к факт 01.01.12	Средне-многолет. на 01.02.	Δ факт 01.02.12 к среднемн.	Факт 01.02.12 к средне-многолет.	Факт январь
	км ³	км ³	км ³	км ³	км ³	%	%
Волжско-Камский каскад	49,0	43,9	-5,1	50,5	-6,6	87	148
Ангарский каскад	55,0	49,5	-5,5	54,3	-4,8	91	59
Красноярское водохранилище	12,8	10,0	-2,8	12,4	-2,4	81	90
Зейское водохранилище	20,7	18,8	-1,9	19,8	-1,0	95	-

В бассейне Сулакского каскада ГЭС сложилась маловодная гидрологическая обстановка. Уровень основного регулирующего водохранилища ОЭС Юга – Чиркейского на 01.02.2012 составил 333,03 м при среднемноголетнем уровне 336,66 м и уровне на 01.01.2012 341,54 м.

Уровень Саяно-Шушенского водохранилища на 01.02.2012 составил 524,50 м при отметке на 01.01.2012 529,29 м.

Гидроэлектростанции Ангарского каскада и замыкающая Енисейский каскад Красноярская ГЭС работали с расходами воды, установленными Енисейским Бассейновым водным управлением (БВУ), с учетом режимных условий ОЭС Сибири и ледовой обстановки в нижних бьефах гидроузлов.

Зейская ГЭС работала с установленными Амурским БВУ средними расходами воды.

3. Оперативные данные о работе ЕЭС за месяц

3.1. Частота электрического тока

Единая энергосистема России в январе 2012 года работала с нормативной частотой электрического тока, определенной ГОСТ 13109-97, 100 % календарного времени.



**Продолжительность работы в определенных диапазонах частоты 1 синхронной зоны ЕЭС
России за январь 2011-2012 годов**

Период	Год	Ниже 49,8 Гц		49,8-49,95 Гц		49,95- 50,05 Гц		50,05- 50,2 Гц		Выше 50,2 Гц	
		час-мин	% от календарного времени	час-мин	% от календарного времени	час-мин	% от календарного времени	час-мин	% от календарного времени	час-мин	% от календарного времени
январь	2011	-	-	0-00	-	743-56	100	0-04	-	-	-
	2012	-	-	0-0,5	-	743-58,5	100	0-01	-	-	-
1 месяц	2011	-	-	0-00	-	743-56	100	0-04	-	-	-
	2012	-	-	0-0,5	-	743-58,5	100	0-01	-	-	-

3.2. Максимум потребляемой мощности в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

Максимум нагрузки потребителей ЕЭС России в январе 2012 года зафиксирован 31.01.2012 в 10-00 (мск) при частоте электрического тока 50,01 Гц, среднесуточной температуре наружного воздуха -25,0 °С (на 10,8 °С ниже климатической нормы и на 15,7 °С ниже 2011 года). Уровень потребления мощности ЕЭС России в январе 2012 года практически достиг исторического максимума в территориальных границах современной России 1991 года и составил 153 456 МВт, что на 42 МВт ниже исторического максимума 1991 года и на 3,8 % выше, абсолютного максимума января 2011 года. Максимальная нагрузка электростанций ЕЭС России в час прохождения максимума нагрузки потребителей в январе 2012 года составила 155 041 МВт.

Собственное максимальное потребление мощности по субъектам Российской Федерации в январе 2012 года представлено в таблице.

Собственное максимальное потребление мощности по субъектам Российской Федерации

Объединенные энергосистемы, субъекты РФ	Максимум потребления мощности в январе 2012 г., МВт	В % к соответств. месяцу 2011 г.	Абсолютный максимум с начала года, МВт	Относительно абсолютного максимума в 2011 г., %
ЕЭС РОССИИ	153 456	+ 3,8	153 456	+ 3,8
ОЭС ЦЕНТРА	36 740	+ 4,5	36 740	+ 2,7
Белгородская область	2 117	+ 3,7	2 117	+ 0,8
Брянская область	754	+ 5,3	754	- 2,5
Владимирская область	1 206	- 0,2	1 206	- 1,9
Вологодская область	1 976	- 4,8	1 976	- 4,8
Воронежская область	1 738	+ 8,6	1 738	+ 4,5
Ивановская область	668	+ 6,7	668	+ 1,2
Калужская область	937	+ 9,1	937	+ 2,8
Костромская область	657	+ 0,5	657	+ 0,5
Курская область	1 209	- 0,7	1 209	- 1,9
Липецкая область	1 729	+ 12,6	1 729	+ 5,8
Москва и Московская область	16 882	+ 4,1	16 882	+ 1,8
Орловская область	478	+ 5,5	478	+ 1,3
Рязанская область	1 096	+ 9,3	1 096	+ 6,0
Смоленская область	970	+ 5,4	970	+ 0,2
Тамбовская область	637	+ 9,3	637	+ 2,4



Объединенные энергосистемы, субъекты РФ	Максимум потребления мощности в январе 2012 г., МВт	В % к соответств. месяцу 2011 г.	Абсолютный максимум с начала года, МВт	Относительно абсолютного максимума в 2011 г., %
Тверская область	1 364	+ 12,2	1 364	+ 9,1
Тульская область	1 605	+ 2,6	1 605	- 1,0
Ярославская область	1 408	+ 6,3	1 408	+ 1,1
ОЭС СРЕДНЕЙ ВОЛГИ	17 085	+ 4,6	17 085	+ 1,4
Республика Марий-Эл	579	+ 15,8	579	+ 3,2
Республика Мордовия	574	+ 7,7	574	+ 5,9
Нижегородская область	3 730	+ 8,5	3 730	+ 3,7
Пензенская область	777	+ 3,2	777	- 4,1
Самарская область	3 578	- 3,3	3 578	- 3,3
Саратовская область	2 106	+ 2,2	2 106	- 1,0
Республика Татарстан	4 003	+ 4,4	4 003	+ 1,8
Ульяновская область	1 039	+ 4,6	1 039	+ 0,2
Чувашская республика	912	+ 1,7	912	+ 1,7
ОЭС УРАЛА	35 973	- 0,04	35 973	- 0,3
Республика Башкортостан	3 728	+ 1,1	3 728	- 2,2
Кировская область	1 250	+ 2,1	1 250	+ 1,5
Курганская область	788	- 0,5	788	- 0,5
Оренбургская область	2 365	- 0,5	2 365	- 5,2
Пермский край	3 641	+ 5,7	3 641	+ 3,7
Свердловская область	6 751	+ 0,04	6 751	+ 0,04
Тюменская область, Ханты-Мансийский АО - Югра и Ямало-Ненецкий АО	11 396	- 1,5	11 396	- 1,5
Удмуртская республика	1 497	+ 2,7	1 497	+ 1,9
Челябинская область	5 273	- 2,7	5 273	- 2,7
ОЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА	14 831	+ 3,0	14 831	- 0,3
Архангельской области и Ненецкого АО	1 232	+ 0,2	1 232	- 1,0
Калининградская область	752	+ 6,7	752	+ 4,0
Республика Карелия	1 330	+ 0,7	1 330	- 0,7
Республика Коми	1 309	+ 0,1	1 309	- 0,5
Мурманская область	1 924	- 1,9	1 924	- 4,0
Новгородская область	704	+ 8,6	704	+ 2,2
Псковская область	422	+ 2,7	422	- 0,9
Санкт-Петербург и Ленинградская область	7 269	+ 2,4	7 269	- 2,0
ОЭС ЮГА	14 854	+ 10,2	14 854	+ 7,7
Астраханская область	754	+ 5,4	754	+ 1,7
Волгоградская область	2 865	+ 2,0	2 865	- 0,8
Республика Дагестан	1 159	+ 10,8	1 159	+ 8,1
Республика Ингушетия	131	+ 9,2	131	+ 9,2
Кабардино-Балкарская Республика	304	+ 9,0	304	+ 7,0
Республика Калмыкия	94	- 5,0	94	- 5,0
Карачаево-Черкесская Республика	224	+ 7,7	224	- 0,9
Краснодарский край и Республика Адыгея	3 915	+ 12,6	3 915	+ 7,0
Ростовская область	2 990	+ 12,0	2 990	+ 4,6
Республика Северная Осетия-Алания	429	+ 11,4	429	+ 5,9
Ставропольский край	1 570	+ 6,0	1 570	+ 2,7
Чеченская республика	469	+ 9,6	469	+ 8,1
ОЭС СИБИРИ	31 135	- 0,1	31 135	- 0,1
Алтайский край и Республика Алтай	1 967	- 0,4	1 967	- 0,4



Объединенные энергосистемы, субъекты РФ	Максимум потребления мощности в январе 2012 г., МВт	В % к соответств. месяцу 2011 г.	Абсолютный максимум с начала года, МВт	Относительно абсолютного максимума в 2011 г., %
Республика Бурятия	973	- 1,3	973	- 1,3
Забайкальский край	1 253	+ 5,9	1 253	- 1,9
Иркутская область	7 971	- 0,2	7 971	- 0,2
Кемеровская область	4 851	- 0,5	4 851	- 0,5
Красноярский край (без НТЭК) (*)	6 408	+ 0,4	6 408	+ 0,4
Новосибирская область	2 614	+ 3,3	2 614	+ 3,3
Омская область	1 774	+ 4,0	1 774	+ 0,7
Томская область	1 374	- 0,7	1 374	- 0,7
Республика Тыва	148	- 2,0	148	- 2,0
Республика Хакассия	2 324	- 1,6	2 324	- 1,6
ОЭС ВОСТОКА	5 228	- 0,6	5 228	- 0,6
Амурская область	1 311	+ 3,8	1 311	+ 3,2
Приморский край	2 207	+ 1,6	2 207	+ 0,4
Хабаровский край (**)	1 585	- 3,4	1 585	- 3,4
Южно-Якутский энергорайон	256	+ 7,6	256	- 1,2

(*) – Без учета выработки электроэнергии Норильско-Таймырского энергоузла;

(**) – Без учета выработки электроэнергии Николаевского энергорайона.

4. Установленная мощность электростанций на 01.02. 2012 г.

Установленная мощность электростанций ЕЭС России на конец отчетного периода (01.02.2012 г.) составила 218 965,8 МВт.

Установленная мощность электростанций ЕЭС России по видам генерации приведена в таблице.

Электростанции	Установленная мощность, МВт	Доля в установленной мощности, %
ЕЭС России, всего	218 965,8	100
В том числе:		
тепловые электростанции	150 103,6	68,5
гидроэлектростанции	44 596,2	20,4
атомные электростанции	24 266,0	11,1


В январе 2012 года изменение установленной мощности электростанций ЕЭС России произошло за счет:

- ввода нового и перемаркировки действующего оборудования – 914 МВт;
- вывода из эксплуатации – 115 МВт.
- перемаркировки со снижением мощности – 65 МВт.

Фактические данные по увеличению энерго мощностей на электростанциях ЕЭС России за счет вводов нового и модернизации действующего оборудования по состоянию на 01.02.2012 приведены в таблице.

Электростанции РФ	Станционный номер	Оборудование	Изменение уст. мощности.	Тип изменения
ОЭС ЦЕНТРА			15,0	
Ярославская ТЭЦ-3	№2	ВПТ-50	15	перемаркировка
ОЭС СИБИРИ			208,0	
Красноярская ТЭЦ-3	№1	Т-204/220-12,8	208	ввод
ОЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА			691,0	
Киришская ГРЭС	№62-63	ГТУ	540	ввод
Новгородская ТЭЦ	№4	ГТУ	151,0	ввод
ЕЭС РОССИИ, всего			914,0	

Структура установленной мощности электростанций ЕЭС России на 01.02.2012 по видам генерирующего оборудования представлена на рисунке.

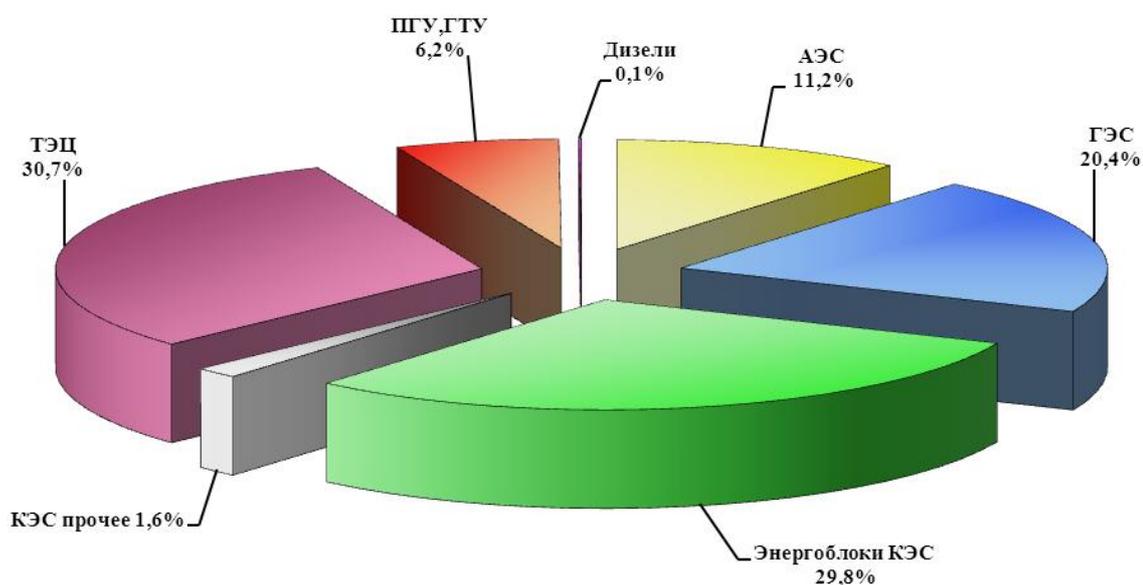

5. Планирование и выполнение ремонтов в отчетном месяце

5.1. Основного энергетического оборудования

По состоянию на 01.02.2012 фактический объем выведенного в капитальный и средний ремонт составил:

- генерирующего оборудования электростанций ЕЭС России – 1 798,45 МВт, что на 103,4 МВт (5,4 %) ниже запланированного годовым графиком плановых ремонтов основного энергетического оборудования электростанций ЕЭС России 2012 года;
- энергетических котлов электростанций ЕЭС России – 2 470 т/ч, что на 820 т/ч (24,9 %) ниже запланированного годовым графиком ремонтов.

В соответствии с годовым графиком плановых ремонтов за январь 2012 года планировалось завершить капитальный и средний ремонт турбоагрегатов ТЭС и АЭС, гидроагрегатов ГЭС в объеме 271,7 МВт. Фактически проведен капитальный и средний ремонт генерирующего оборудования ТЭС, ГЭС и АЭС суммарной мощностью 131 МВт, что ниже плана на 140,7 МВт (51,8 %).

Выполнены капитальные и средние ремонты энергетических котлов на тепловых электростанциях ЕЭС России в объеме 1 680 т/ч.

Данные о ходе ремонтной кампании генерирующего оборудования электростанций ЕЭС России представлены в таблице.

	Выведено в ремонт на 1.02.2012		В т.ч. отремонтировано на 1.02.2012	
	план	факт	план	факт
Турбоагрегаты, млн кВт				
Капитальный и средний ремонт, всего	1,9	1,8	0,3	0,1
Капитальный и средний ремонт энергоблоков АЭС	1,0	1,0	0,0	0,0
Энергетические котлы, т/ч				
Всего капитальный и средний ремонт	3 290	2 470	420	1 680

5.2. Сетевого оборудования (ЛЭП 220 кВ и выше)

Результаты выполнения плановых ремонтов на ЛЭП 220-750 кВ ЕНЭС

Период	Годовой план	Месячный план	М/Г %	Кол-во поданных заявок				П / М %	Кол-во реализованных заявок				Р/Г %	Р/М %	Р/П %
				ПЛ	НПЛ	НО	АВ		ПЛ	НПЛ	НО	АВ			
	ЛЭП/дни	ЛЭП/дни	ЛЭП/дни	ЛЭП/дни	ЛЭП/дни	ЛЭП/дни	ЛЭП/дни	ЛЭП/дни	ЛЭП/дни	ЛЭП/дни	ЛЭП/дни	ЛЭП/дни			
	Г	М	П				Р								
Январь	76	243	320	1040				428	746				982	307	72
				140	675	214	11		92	446	198	10			
1 месяц 2012 г.	76	243	320	1040				428	746				982	307	72
				140	675	214	11		92	446	198	10			

ПЛ – плановые заявки;

НПЛ – неплановые заявки;

НО – неотложные заявки;

АВ – аварийные заявки;

Г – сводный годовой график ремонтов;

М – сводный месячный график ремонтов;

П – поданные заявки;

Р – реализованные заявки;

М/Г – соотношение кол-ва дней ремонтов сводного месячного графика ремонтов к кол-ву дней ремонтов данного месяца в сводном годовом графике, %;

П/М – соотношение кол-ва дней ремонтов в поданных за месяц заявках к кол-ву дней ремонтов сводного месячного графика ремонтов, %;

Р/Г – соотношение кол-ва дней ремонтов в реализованных в данном месяце заявках к кол-ву дней ремонтов этого месяца в сводном годовом графике, %;

Р/М – соотношение кол-ва дней ремонтов в реализованных в данном месяце заявках к кол-ву дней ремонтов в сводном месячном графике ремонтов, %;



Р/П – соотношение кол-ва дней ремонтов в реализованных в данном месяце заявках к кол-ву дней ремонтов в поданных за месяц заявках, %.

6. Готовность генерирующего оборудования к выработке электроэнергии за месяц

В рамках контроля готовности генерирующего оборудования участников оптового рынка к выработке электрической энергии, Системный оператор осуществляет подтверждение выполнения участниками следующих требований:

6.1. Участие в общем первичном регулировании частоты электрического тока (ОПРЧ)

Мощность генерирующего оборудования, готового к участию в ОПРЧ, составила 162 582 МВт, не готового к участию в ОПРЧ – 21 706 МВт, мощность генерирующего оборудования, не имеющего технической возможности участия в ОПРЧ – 23 194 МВт.

6.2. Предоставление диапазона регулирования реактивной мощности.

На объекты управления Системным оператором отдано 1006 диспетчерских команд на регулирование реактивной мощности, и все они признаны выполненными, при этом по 9 объектам управления участниками до начала расчетного периода заявлено снижение диапазона регулирования реактивной мощности.

6.3. Участие ГЭС в автоматическом и оперативном вторичном регулировании частоты электрического тока и перетоков активной мощности (АВРЧМ).

На ГЭС, участвующие в оперативном вторичном регулировании частоты и перетоков, системным оператором отданы 2 123 диспетчерских команд, из них 20 команд (0,94 % от общего количества) признано невыполненными. Выявлено 1 случай неудовлетворительного участия ГЭС в автоматическом вторичном регулировании частоты.

6.4. Способность генерирующего оборудования к выработке электроэнергии.

Среднемесячная величина снижения максимальной мощности генерирующего оборудования, готовой к несению нагрузки, в январе 2012 г. составила 18 768 МВт, в т.ч.:

- плановое ремонтное снижение мощности – 12 572 МВт;
- неплановое снижение мощности – 6 196 МВт (49,3 % от объема планового снижения).



Детальные показатели способности генерирующего оборудования к выработке электроэнергии приведены ниже как среднечасовые значения в МВт за отчетный период.

Способность генерирующего оборудования к выработке электроэнергии	
Ограничения установленной мощности, МВт	6890
Плановое ремонтное снижение мощности, МВт	12572
Неплановое снижение мощности, в том числе:	6196
Снижение максимальной мощности, заявленное в сутки (Y-4), МВт	2708
Снижение максимальной мощности, заявленное в сутки (X-2), МВт	2055
Снижение максимальной мощности, заявленное за 4 часа, МВт	1186
Снижение максимальной мощности в час фактической поставки, МВт	97
Несоблюдение заданного СО состава оборудования, МВт	150
Неплановое увеличение мощности, в том числе:	135
Увеличение минимальной мощности, заявленное в сутки (Y-4), МВт	28
Увеличение минимальной мощности, заявленное в сутки (X-2), МВт	85
Увеличение минимальной мощности, заявленное за 4 часа, МВт	17
Увеличение минимальной мощности в час фактической поставки, МВт	5
Параметры маневренности, в том числе:	11
Несоблюдение нормативного времени включения оборудования, МВт	1
Отступление от норм времени включения оборудования, МВт	10
Изменение скорости набора/сброса нагрузки, МВт	0

* Показатели способности генерирующего оборудования к выработке электроэнергии приведены как среднечасовые значения в МВт за отчетный период.

7. Соблюдения объемов и сроков ремонтов электросетевого хозяйства, подлежащих мониторингу, в январе 2012 г.

Среднечасовое количество сетевых элементов, подлежащих мониторингу соблюдения организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЛЭП, трансформаторы, автотрансформаторы, шунтирующие реакторы 220 кВ и выше), и находившихся в ремонте за расчетный период, составило 26 объектов (0,8 % от общего числа объектов мониторинга), из них:

- в плановом ремонте находилось 6 объектов;
- во внеплановом ремонте – 20 объектов (333,3 % от количества объектов, находившихся в плановом ремонте).

Класс напряжения	Количество объектов мониторинга, N	Плановые ремонты, Nпл	Неплановые ремонты	
			n1	n2
все напряжения	3227	6	14	6
В том числе:	541	1	5	1
500 кВ и выше				
330 кВ	310	1	2	2
220 кВ	2376	4	7	3

N — количество объектов электросетевого хозяйства соответствующего класса напряжения (500 кВ и выше, 330 кВ, 220 кВ соответственно), подлежащих мониторингу соблюдения



организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью объема и сроков проведения ремонтов;

Нпл — среднечасовое за месяц количество объектов электросетевого хозяйства соответствующего класса напряжения (500 кВ и выше, 330 кВ, 220 кВ соответственно), подлежащих мониторингу, выведенных в ремонт в соответствии с утвержденным системным оператором годовым и месячным графиками ремонтов и на основании согласованной системным оператором заявки на вывод соответствующего объекта в ремонт, поданной не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты начала ремонта;

n1 — среднечасовое за месяц количество объектов электросетевого хозяйства соответствующего класса напряжения (500 кВ и выше, 330 кВ, 220 кВ соответственно), подлежащих мониторингу, ремонт которых не был предусмотрен утвержденными системным оператором годовым и месячным графиками ремонтов, выведенных в ремонт на основании согласованной системным оператором заявки на вывод соответствующего объекта в ремонт, поданной не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты начала ремонта, а также в случае согласования системным оператором заявки на продление срока проведения ремонта, поданной не позднее чем за 48 часов до истечения согласованного ранее срока окончания ремонта;

n2 — среднечасовое за месяц количество объектов электросетевого хозяйства соответствующего класса напряжения (500 кВ и выше, 330 кВ, 220 кВ соответственно), подлежащих мониторингу, внеплановое отключение и (или) ремонт которых произошло при отсутствии разрешения системного оператора на вывод соответствующего объекта в ремонт по заявке, поданной не позднее чем за 5 рабочих дней до начала ремонта, продления срока проведения ремонта по заявке, поданной менее чем за 48 часов до истечения согласованного срока окончания ремонта, а также в случае отключения объекта электросетевого хозяйства при отсутствии поданной в установленном порядке системному оператору заявки на вывод указанного объекта в ремонт, и находящихся в ремонте (плановом и неплановом) с нарушением сроков подачи заявок.

8. Информация о технологических резервах мощности по производству электрической энергии за месяц.

Среднемесячные значения резервов активной мощности за январь 2012 года (на час максимума 1-ой синхронной зоны ЕЭС России), МВт							
Резерв	1 СЗ ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири
Резерв суммарный	15658	2040	948	2352	1613	2049	6569
Резерв используемый	8818	2040	859	2293	934	1169	1439

9. Параметры расчетной модели оптового рынка электроэнергии за месяц.

По состоянию на 01.02.2012 расчетная модель оптового рынка электроэнергии включает в себя:

- узлов – 8 055;
- ветвей – 12 501;
- сечений – 756;
- агрегатов (режимных генерирующих единиц) – 1 070;
- электростанций – 593;
- энергоблоков – 2 346.



10. Информация за месяц о суммарных величинах резервов мощностей по производству электрической энергии в первой синхронной зоне ЕЭС России, учтенных в соответствии с правилами оптового рынка при выборе состава генерирующего оборудования

Среднемесячное значение суммарной величины резервов мощностей по производству электрической энергии в первой синхронной зоне ЕЭС России, учтенной в соответствии с правилами оптового рынка при расчете ВСВГО за январь 2012 года (на час максимума 1-ой синхронной зоны ЕЭС России) – 14100 МВт.

11. Функционирование балансирующего рынка за месяц

11.1. Ценовые показатели балансирующего рынка

Ценовые показатели за январь 2012 г.	руб./МВт ч	% к предыдущему месяцу
Европейская зона:		
— средний индикатор БР	853	1,4
Сибирская зона:		
— средний индикатор БР	576,8	-11,9

11.2. Предварительные объемы отклонений по внешней инициативе

Предварительные объемы отклонений по внешней инициативе за январь 2012 г., тыс. МВт·ч	АЭС	ГЭС	ТЭС	Итого
1-ая ценовая зона:				
— ИВ1-	-167,7	-446,2	-967,6	-1581,5
— ИВ1+	15,0	397,9	1245,3	1658,1
— ИВ01-	-9,6	-172,1	-286,3	-468
— ИВ01+	10,3	172	279,5	461,8
— ИВ0-	-3,07	-221,8	-455,7	-680,57
— ИВ0+	0,75	220,5	243,9	465,15
2-ая ценовая зона:				
— ИВ1-	0,0	-166,1	-377,5	-543,6
— ИВ1+	0,0	219,2	267,5	486,7
— ИВ01-	0,0	-62,1	-34,8	-96,9
— ИВ01+	0,0	61,3	34,5	95,8
— ИВ0-	0,0	-249,1	-9,9	-259
— ИВ0+	0,0	198,1	21,6	219,7
Неценовые зоны Европейской части:				
— ИВ0-	0,0	0,0	-3,9	-3,9
— ИВ0+	0,0	0,0	4	4
ОЭС Востока:				
— ИВ0-	0,0	-86,8	-5,3	-92,1
— ИВ0+	0,0	78,4	4,5	82,9

- * в качестве отклонения ИВ1 приведена разница (ПБР-ТГ);
- * показатели ТЭС приведены без учета электростанций промышленных предприятий;
- * отклонение ИВ0 для электростанций, участвующих в регулировании, рассчитано по оперативному факту.